



LTA – Lätt Trycksatta Avlopp



Eskilstuna Energi & Miljö

Information om LTA-enheten

I denna folder finns information om hur du placerar och sköter fastighetens pumpstation för spillvatten den så kallade LTA-enheten (Lätt Trycksatt Avlopp) för att den ska hålla och fungera länge.

Vi ansvarar och äger LTA-enheten som finns installerad på fastigheten. Vi avhjälper driftstörningar på pumpen då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder.

Följande gäller för LTA-enheten:


- Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettwater, så kallat spillwater, får ledas till pumpstationen. Inget regn- eller dräneringswater får tillföras.
- Pumpstationen ska vara anordnad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pump och farbar väg.
- Det ska vara minst 1,5 m fritt runt pumpen och den får inte överbyggas på något sätt för att underhåll ska kunna utföras. Reparationen kan annars nekas p.g.a. skaderisken på egendom och olycksrisiken för vår personal.
- Vid skador på föremål inom 1,5 m runt pumpen tar vi inget ansvar.
- Pumpen ska vara lättillgänglig vid alla väder. Skotta och sanda under vintertid om service av pumpen krävs.

Tips!

Spola inte ner fett i avloppet. Torka först ur kärl och pannor innan diskning för att förhindra igensättning av pumpen.

Vi avhjälper driftstörning och förnyar LTA-enheten under förutsättning att:

- Larm finns inkopplat och fungerar.
- Föremål som kan skada pumpen och ledningsnätet inte tillförs.
- Fastighetsägaren ansvarar för att värme-kabel fungerar och används vintertid i de fall detta behövs på fastighetsägarens del av servisen.
- Fastighetsägaren ansvarar för att skydda pumpenheten från frysning (isolera luckan och ha uppvärmning vid frysrisk).

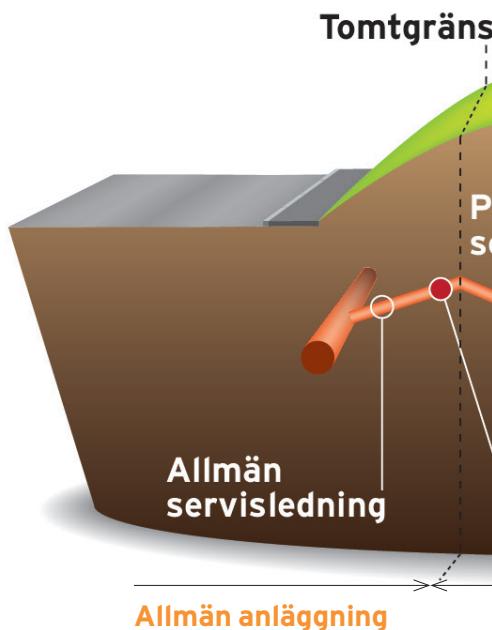

Fastighetsägaren står själv för kostnaderna om:

- Pumpenheten skadas och det saknas larm eller om larmet inte fungerar (t.ex. trasig säkring, på grund av frysning i pumpstationen eller frysning i fastighetens del av servisen).
- Skador uppstår på grund av att vatten släppts ut efter larm eller vid strömavbrott. Om villapumpen överfylls med avloppsvatten kan både hus och pump skadas.
- Reparation behövs för att fastighetens del av tryckavloppsledningen eller pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet.
- Servisledningen fryser, t.ex. om värmekabeln inte är påslagen på fastighetsägarens del av servisen.
- Utryckning sker och felet konstateras vara i fastighetens installation.

Viktigt att tänka på vid larm och strömavbrott.

Vid larm:


Kontrollera att säkringarna för pumpenheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är påslagen.

Vid larm eller strömavbrott:

Var sparsam med vattnet! Undvik att diska, tvätta, duscha eller bada.

Anmäl felet till Eskilstuna Energi och Miljö 016-710 23 00, kundservice@eem.se

Vi åtgärdar felet inom 24 timmar.

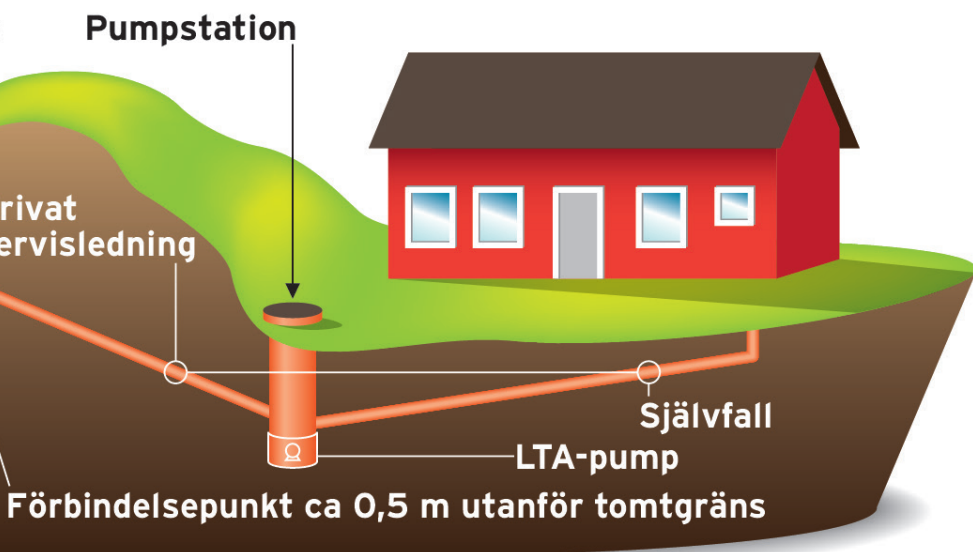

Installation

Tillsammans gör vi Eskilstuna grönare.



Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö
Adress: Kungsgatan 86, 631 86 Eskilstuna
Telefon kundservice: 016-710 23 00
E-post: kundservice@eem.se
eem.se